

Úřad městyse Okříšky

stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

SPIS. ZN.: UMOK/SU-0373/2019-D
Č.J.: UMOK/SU-0427/2019-D
VYŘIZUJE: Karel Doležal
TEL.: 568 839 256, mob. 724 287 784
E-MAIL: dolezal@ou.okrisky.cz
DATUM: 26.2.2019

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, kterého zastupuje:

VM REKOSTAV, s.r.o., IČO 46971971, Nádražní č.p. 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí, kterého zastupuje:

ZAME servisní, s.r.o., IČO 24155969, Na Příkopě č.p. 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
(dále jen "žadatel") podal dne 20.2.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"1040012942 - Okříšky - obnova VN, TS, NN"

na pozemku st. p. 65/1, 87/2, 111, 192, 193, 194, 254, 285, 290, 307, 316, 339, 340, 341, 343, 363, 365, 389, 398, 415, 417/1, 418/1, 419/1, 420, 421, 431, 451, 464, 509, 515, 522, 532, 543, 548, 553, 567, 573, 688, parc. č. 3/1, 3/4, 3/5, 3/7, 3/9, 7/4, 7/6, 10/4, 11/1, 11/3, 38, 254/2, 390/2, 391/1, 391/2, 392/2, 392/18, 393/1, 394/1, 394/8, 394/10, 395/11, 395/14, 395/19, 402/35, 402/38, 402/43, 402/45, 402/49, 402/108, 402/109, 402/111, 402/113, 402/119, 402/124, 403/1, 403/8, 605/20, 605/21, 1309/1, 1312/2, 1331/2, 1331/3, 1331/5, 1360, 1383 v katastrálním území Okříšky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Stavba technické infrastruktury, úpravy stávajícího venkovního vedení NN, VN, nový zemní kabel NN pro účely stavebních úprav nevyhovujících podpěrných bodů, domovních přípojek a skříní., čímž Dále dojde k výstavbě zemního vedení VN a modernizaci trafostanic, čímž dojde ke zvýšení spolehlivosti

Etapizace výstavby

SO 01 - Kabelové rozvody NN

- Výkopové práce včetně překopů a protlaků
- Pokládka nového kabel. vedení NN včetně chrániček a kabelových skříní
- Zához výkopů kabelových tras

SO 02 - Venkovní rozvody NN

- Montáž nových koncových sloupů venkovního vedení

SO 03 - Kabelové rozvody VN

- Výkopové práce včetně překopů a protlaků
- Pokládka nového kabel. vedení VN včetně chrániček
- Zához výkopů kabelových tras

SO 04 - Venkovní vedení VN

- Montáž úsekového odpínače příhradový stožár.

SO 05 - Trafostanice VN/NN

- Rekonstrukce budovy trafostanice
- Výměna rozvaděče VN a NN
- Výměna transformátorů

SO 06 - Demontáže

- Demontáž venkovního vedení NN, VN, sloupové trafostanice.
- Provizorní a následně definitivní úpravy terénu.

Demontáže

Dojde k demontáži stávající sloupové trafostanice Sídliště č. 601690 včetně přívodního vedení a p.b.č. 1. Stávající NN olejové vedení $3 \times 240 + 120 \text{ mm}^2$, které vychází z této trafostanice, bude bez náhrady demontováno. Na sídlišti U Stadionu dojde k částečné demontáži zemních kabelových vedení NN a VN a rozvaděčů NN. Na křižovatce ulic Jihlavská a Masarykova dojde k demontáži stávajícího rozvaděče SR502 R740204 a kabelových vedení NN a VN z důvodu budoucího provedení kruhového objezdu. Na ulici Sadová dojde ke kompletní demontáži venkovního vedení NN od p.b.č. 41 až k p.b.č. 63. Na ulici Dr. Beneše bude demontován stávající sloup č. 92. Mezi domy bude demontován sloup č. 79 a konzola na domě č.p. 295. Venkovní vedení bude na těchto místech kompletně demontováno (kromě několika výjimek) – dojde ke zrušení všech betonových sloupů NN, holého i izolovaného venkovního vedení, závěsných přípojek, konzol, přípojkových skříní atd.

Při obnově zděných trafostanic MŠ 601684 a VUB 601695 dojde k demontáži zastaralé technologie (rozvaděče, transformátory atd.).

Demontované staré venkovní vedení včetně všech komponent a ostatních zařízení bude ekologicky zlikvidováno.

Nové projektované vedení NN:

Z rozvaděče SR922/NK R631172 budou vyměněny dva stávající kabely za nové NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$, které povedou na ve stejné trase jako demontované vedení. Oba kabely přejdou překopem místní asfaltovou komunikaci, následně vedou v zeleni a poté přejdou krajskou komunikaci překopem. Jedno kabelové vedení NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$ je dále umístěno v chodníku a zeleni, přičemž smyčkuje šest přípojkových skříní SS pro připojení jednotlivých budov. Vedení následně přejde překopem ulici Dr. Beneše a je zavedeno do nového rozvaděče SR522/NK R763938. Z tohoto rozvaděče je vyvedeno nové zemní vedení NAYY-J $4 \times 95 \text{ mm}^2$, které vede k novému p.b.č. 92 (JB 9/10), kde bude proveden vývod na venkovní vedení. Nový podpěrný bod bude uzemněn a budou na něm osazeny svodiče přepětí.

Z rozvaděče SR522/NK R763938 jsou vyvedena 3 nová vedení NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$, která vedou v souběhu dále ulicí Sadová. Jedno z těchto vedení přejde před domem č.p. 511 překopem komunikaci a povede po druhé straně ulice, přičemž bude smyčkovat šest nových přípojkových skříní SS. Před domem č.p. 474 přejde kabelové vedení ulici překopem a je následně zavedeno do rozvaděče SR922/NK R631172

Druhé kabelové vedení vede až před dům č.p. 315, kde přejde komunikaci překopem a vede v okolí chodníku až ke stávající lampě veřejného osvětlení na autobusovém nádraží, kde bude umístěn nový rozvaděč SR522/NK R763939. Do tohoto rozvaděče budou zapojeny stávající dva kabely AYKY $3 \times 185 + 95 \text{ mm}^2$. Tyto kabely budou dále naspojovány na nové vedení NAYY-J $4 \times 240 \text{ mm}^2$, které budou také zapojena do tohoto rozvaděče.

Třetí kabelové vedení NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$, vyvedené z rozpojovací skříně SR522/NK R763938 na ulici Dr. Beneše povede dále ulicí Sadová, přičemž bude smyčkovat deset nových přípojkových skříní SS. Kabelové vedení bude zapojeno do nového skříně SR642/NK R746864 na rohu ulic Sadová a B. Němcové.

Do rozvaděče SR642/NK R746864 bude zapojeno jedno stávající vedení HDV a dvě kabelové vedení, jež byla předtím vyvedena na venkovní vedení. Z tohoto rozvaděče bude vyvedeno nové kabelové vedení NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$, které vede ulicí B. Němcové. Kabelové vedení přejde překopem komunikaci a je zavedeno do skříně SS200/NK u domu č.p. 204. Kabelové vedení se následně vrátí zpět na druhou stranu ulice a prosmyčkuje jednu přípojkovou skříň SS, následně přejde překopem komunikaci ulice Družstevní a je zavedeno do nového rozvaděče SD722/NK R630867 u p.b.č. 65. Do tohoto rozvaděče jsou dále zavedena dvě nové vedení NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$, která budou naspojována na kabel NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$. Z této dělené rozpojovací skříně budou vyvedena 3 nové kabely NAYY-J $4 \times 95 \text{ mm}^2$ na venkovní vedení. Dojde k vyměnění dvojitého betonového sloupu č. 65 za nový DB 10,5/15, na vedení AlFe a AES budou osazeny nové svodiče přepětí. Stávající AlFe vedení bude povoleno.

Ze skříně SS200/NK u č.p. 204 bude vyvedeno nové kabelové vedení NAYY-J $4 \times 50 \text{ mm}^2$, které povede v chodníku a bude smyčkovat skříň SS100/NK pro dům č.p. 190 a následně bude ukončeno ve skříně SS100/NK pro dům č.p. 186.

Městys Okříšky a KSÚS kraje Vysočiny počítá do budoucna s rekonstrukcí křižovatky Jihlavská a Masarykova. Z tohoto důvodu zde dojde k přeložení sítí NN a VN. Dojde k naspojení dvou stávajících vedení AYKY $3 \times 185 + 95 \text{ mm}^2$ na nové vedení NAYY-J $4 \times 150 \text{ mm}^2$, které povede v zeleni a následně přejde protlakem komunikaci, kde bude naspojováno. Kabelové vedení je následně zavedeno do stávajícího rozvaděče SR522/NK R625796.

Na křižovatce ulic Masarykova a J.A.Komenského dojde k naspojení stávajícího kabelu NAYY-J $4 \times 95 \text{ mm}^2$, který bude zapojen do nové skříně SR322/NK R763940. Z tohoto rozvaděče povede nové

kabelové vedení NAYY-J 4x95 mm² do vyměněného rozvaděče SR522/NK R625855 na škole. Rozvaděč bude osazen před fasádou, která bude opravena. Z tohoto rozvaděče bude vyvedeno nové kabelové vedení NAYY-J 4x95mm², které nahrazuje demontované kabelové vedení. Na panelových domech č.p. 348, 349, 350 a 351 dojde k výměně přípojkových skříní za nové SS100/NV. Vedení bude před těmito domy uloženo v chrániče a v minimální hloubce 80cm, městys Okříšky do budoucna počítají s výstavbou parkoviště. Nové kabelové vedení bude dále ve stávající trase zapojeno do skříně SD822/NK R632337 u školky.

Z trafostanice MŠ 601684 budou vyvedena celkem 4 nová vedení NAYY-J 4x150 mm². První vedení povede k blízkému panelovému domu č.p. 464, 465 a 466, kde bude smýčkovat nové vyměněné přípojkové skříně SS100/NV. Vedení bude dále zavedeno do nového rozvaděče SR642/NK R625854 u rušené budovy kotelny. Do tohoto rozvaděče bude zapojeno stávající vedení AYKY 3x185+95mm². Z rozvaděče budou vyvedena dvě nová vedení NAYY-J 4x150 mm², která budou zavedena do stávající skříně SR422/NK R625850 a SR522/NK R625851. Mezi těmito dvěma rozvaděči bude vyvedeno nové vedení NAYY-J 4x150 mm², které prosmyčkuje stávající přípojkové skříně na panelovém domě č.p. 461, 462 a 463.

Druhé vedení NAYY-J 4x150 mm² je zavedeno do rozvaděče SR522/NK R625851. Z této skříně je dále vyvedeno nové vedení NAYY-J 4x150 mm², které prosmyčkuje stávající přípojkové skříně na panelovém domě č.p. 460, 459 a 458, přičemž je zavedeno do měněného rozvaděče SD822/NK R625852.

Třetí kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm² je zavedeno do rozvaděče SR822/NK R625852. Z tohoto rozvaděče je vyvedeno paprskové vedení NAYY-J 4x50mm², jež přejde překopem komunikaci, prosmyčkuje přípojkovou skřín SS100/NV budovy č.p. 7 a je zakončeno v přípojkové skříní SP100/NV na budově č.p. 15. Z rozvaděče SR822/NK R625852 je dále vyvedeno nové vedení NAYY-J 4x150 mm², které bude naspojováno na stávající vedení AYKY 3x240+120 mm².

Čtvrté kabelové vedení NAYY-J 4x150 mm², které je vyvedeno z TS, je zapojeno také do rozvaděče SR822/NK.

Nové kabelové vedení NAYY-J bude při křížení vjezdů a provedení překopů uloženo v chrániče HDPE 110, při provedení protlaku pak v chrániče HDPE 160. V místě křížení plynovodu NTL a STL bude vedení umístěno v betonových žlebach s přesahem 1m na obě strany. Stavbou budou dotčena ochranná pásma kabelového vedení NN, venkovního a kabelového vedení VN, trafostanice VN/NN, sdělovacího vedení, vodovodu, kanalizace a plynovodu NTL a STL. Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Veškeré práce v ochranném pásmu podzemních vedení - trubních i kabelových budou prováděny ručně a se souhlasem jejich provozovatele.

Součástí stavby je i vybudování nového HDV, které bude provedeno kabelem NYY 4x10mm², nebo NYY 4x25 mm².

Uzemnění přípojkových a rozpojovacích skříní bude provedeno dle PD, přičemž žádná kabelová rozvodná skřín nesmí být vzdálena více než 100 m od nejbližšího místa uzemnění.

Nové projektované vedení VN:

Na příhradovém stožáru č.32 v blízkosti železniční dráhy bude osazen nový komorový úsekový odpínač FLA 15/6400, svodiče přepětí a kabelosvod. Stožár bude nově uzemněn. Nové vedení VN 3x NA2XS2Y 1x150 mm² povede v zeleni v okolí stávajícího chodníku. V blízkosti stávajícího sloupu NN č. 42 bude vedení VN křížovat zatrubněný potok. Kabelové vedení VN je dále umístěno v blízkosti stávajícího vedení NN, přičemž se v blízkosti rozvaděče SR922 připojí k nově budovanému kabelovému vedení NN, se kterým povede v souběhu až k autobusovému nádraží na ulici Sadová. Kabelové vedení 3x NA2XS2Y 1x150 mm² bude umístěno ve výkopu pod plánovanými kabely NN. Mezi domy č.p.511 a 490 bude vedení uloženo do betonových žlabů z důvodu nedostatečné vzdálenosti od sdělovacího vedení (při uložení do betonových žlabů lze být v souběhu 30cm od sdělovacího vedení). Před domem č.p. 315 bude vedení přecházet komunikaci překopem a dále povede v souběhu s kabely NN až do trafostanice VUB 601695. Nové kabelové vedení VN 3x NA2XS2Y 1x150 mm² povede v místě demontovaných vedení VN, přičemž v okolí křižovatky Jihlavská x Masarykova povede v souběhu s kabely NN. Přes ulici Jihlavská přejdou kabely VN protlakem. Vedení VN bude naspojováno na nový kabel VN, který byl vybudován v rámci akce Okříšky, kab. Vedení NN ul. Masarykova.

V blízkosti dopravní značky na křižovatce ulic Masarykova a J. A. Komenského bude naspojován stávající VN kabel novým 3x NA2XS2Y 1x150 mm², přičemž bude pod komunikací protažen stávající chráničkou. Vedení VN je dále vedeno ve stávající trase, kde nahrazuje původní demontované vedení. Vedení v blízkosti školky kopíruje stávající oplocení, přičemž je následně zavedeno do trafostanice MŠ 601684.

Nové kabelové vedení VN 3x NA2XS2Y 1x150 mm² bude při křížení vjezdů a provedení překopů a protlaků uloženo v chrániče HDPE 160. V místě křížení plynovodu NTL a STL bude vedení umístěno

v betonových žlabech s přesahem 1m na obě strany. Stavbou budou dotčena ochranná pásma kabelového vedení NN, venkovního a kabelového vedení VN, trafostanice VN/NN, sdělovacího vedení, vodovodu, kanalizace a plynovodu NTL a STL. Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Veškeré práce v ochranném pásmu podzemních vedení - trubních i kabelových budou prováděny ručně a se souhlasem jejich provozovatele.

Úprava trafostanic:

V rámci obnovy distribuční sítě VN a NN dojde i k opravě obou dotčených zděných trafostanic MŠ 601684 a VUB 601695.

V trafostanici VUB 601695 dojde k opravě vnější fasády, včetně nového nátěru, dojde k opravě a natření všech dveří. Uvnitř TS dojde k úpravě vnitřní elektroinstalace, jejímu vybílení, uzemnění žaluzií, úprava kabelových kanálů apod. Stávající transformátory budou ponechány. Dojde k osazení nového VN rozvaděče 2K+2T a k osazení nového rozvaděče NN, který bude vybaven podélnou spojkou.

V trafostanici MŠ 601684 dojde k opravě vnější fasády, včetně nového nátěru, dojde k opravě a natření všech dveří. Uvnitř TS dojde k vybourání příček, k úpravě vnitřní elektroinstalace, k jejímu vybílení, uzemnění žaluzií, úpravě kabelových kanálů apod. Stávající transformátory budou demontovány a nahrazeny novými o výkonu 250kVA. Dojde k osazení nového VN rozvaděče 3K+2T a k osazení nového rozvaděče NN, který bude vybaven podélnou spojkou.

Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse v Okříškách, úřední dny Po a St 7:00 - 16:30).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 342, 397, 698, 37/1, 418/6, 191, parc. č. 607/1, 1331/1, 3/11, 3/6, 402/101, 402/48, 402/53, 372/22, 402/37, 37/2, 55/1, 392/17, 390/10, 392/12 v katastrálním území Okříšky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Okříšky č.p. 304, č.p. 442, č.p. 48, č.p. 28 a č.p. 225

Poučení:

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí. Tímto se současně účastníci upozorňují na to, že v řízení, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly být v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další nové námitky nebo připomínky.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

ÚŘAD MĚSTYSE OKŘÍŠKY
stavební úřad
Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
2



Karel Doležal
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
VM REKOSTAV, s.r.o., IDDS: ckya3ev
sídlo: Nádražní č.p. 530/27a, 594 01 Velké Meziříčí
ZAME servisní, s.r.o., IDDS: kak5irr
sídlo: Na příkopě č.p. 958/25, 110 00 Praha 1-Staré Město
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38
KATRO SERVIS, spol. s r.o., IDDS: rj3fbyq
sídlo: Plynářská č.p. 671, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Městys Okříšky, Jihlavská č.p. 1, 675 21 Okříšky
Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu
sídlo: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnpg
sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Ing. Jiří Novotný, Horní Kopečná č.p. 643/19, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Mgr. Kateřina Novotná, Jateční č.p. 1398/5, 360 01 Karlovy Vary 1
Petra Křivánková, Havlíčkova č.p. 2732/105, 586 01 Jihlava 1
Alena Gregorová, Sadová č.p. 319, 675 21 Okříšky
Otakar Prycl, Sadová č.p. 531, 675 21 Okříšky
Božena Pryclová, Sadová č.p. 531, 675 21 Okříšky
Mgr. Jaroslav Jůza, Sadová č.p. 469, 675 21 Okříšky
Luboš Vlasák, Sadová č.p. 321, 675 21 Okříšky
Marie Vlasáková, Sadová č.p. 321, 675 21 Okříšky

Stanislava Večeřová, Sadová č.p. 519, 675 21 Okříšky
Alena Musilová, Sadová č.p. 444, 675 21 Okříšky
Petr Švaříček, Dr. E. Beneše č.p. 358, 675 21 Okříšky
Zdeněk Kubát, Sadová č.p. 441, 675 21 Okříšky
Pavel Teplan, Sadová č.p. 511, 675 21 Okříšky
Pavel Teplan, Zašovice č.p. 38, 675 21 Okříšky
Miluše Teplanová, Zašovice č.p. 38, 675 21 Okříšky
Milada Šimková, Sadová č.p. 468, 675 21 Okříšky
Marie Fatrlová, Manž. Curieových č.p. 603, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1
Alena Seichterová, Sadová č.p. 322, 675 21 Okříšky
Milan Marek, Sadová č.p. 527, 675 21 Okříšky
Marie Marková, Sadová č.p. 527, 675 21 Okříšky
Miroslav Havelka, 5. května č.p. 490, 675 21 Okříšky
Miroslav Havelka, 5. května č.p. 490, 675 21 Okříšky
Ing. Jaroslav Dosedla, Sadová č.p. 309, 675 21 Okříšky
Marta Dosedlová, Sadová č.p. 309, 675 21 Okříšky
Jiří Milostný, Sadová č.p. 501, 675 21 Okříšky
Jiří Vondrák, Sadová č.p. 315, 675 21 Okříšky
Jitka Bobková Hrušková, Sadová č.p. 315, 675 21 Okříšky
Milan Šumpich, Sadová č.p. 315, 675 21 Okříšky
Jana Šumpichová, Sadová č.p. 315, 675 21 Okříšky
Petra Fejtová, Kouty č.p. 10, 675 08 Kouty u Třebíče
Karel Hroch, Sadová č.p. 280, 675 21 Okříšky
Eva Hrochová, Sadová č.p. 280, 675 21 Okříšky
Josef Novotný, Sadová č.p. 265, 675 21 Okříšky
Anna Novotná, Sadová č.p. 265, 675 21 Okříšky
Věra Hřebíčková, Josefy Faimonové č.p. 2231/16, Líšeň, 628 00 Brno 28
Ivanka Ondráčková, Ondrouškova č.p. 861/4, Bystre, 635 00 Brno 35
Blanka Pakostová, B. Němcové č.p. 204, 675 21 Okříšky
Jaroslav Pakosta, B. Němcové č.p. 204, 675 21 Okříšky
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., Bohunická č.p. 211/109, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D., Svatopluka Čecha č.p. 1955/99c, Královo Pole, 612 00 Brno 12
Ladislav Běluša, Vrbovecká č.p. 1228/10, Bystre, 635 00 Brno 35
Lenka Ramachová, Sadová č.p. 593, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 495, Irena Pilátová, Sadová č.p. 495, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 478, Stanislav Pečta, Sadová č.p. 478, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 474, Jaromír Suchý, Sadová č.p. 474, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 504, Veronika Šimková, Sadová č.p. 504, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, Sadová 522, František Ramach, Sadová č.p. 522, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, J. A. Komenského 348-9, Jiří Kývala, J. A. Komenského č.p. 348, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 464-6, Jana Hvězdová, U Stadionu 465, 67521 Okříšky, U stadionu č.p. 465, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 461-3, Věra Pečtová, U Stadionu 463, 675 21 Okříšky, U stadionu č.p. 463, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, U Stadionu 458-60, František Picmaus, U Stadionu 460, 675 21 Okříšky, U stadionu č.p. 460, 675 21 Okříšky
Společenství vlastníků jednotek bytového domu Okříšky, J.A. Komenského 350-1, Jiří Milostný, J. A. Komenského č.p. 350, 675 21 Okříšky

Doručení veřejnou vyhláškou účastníkům řízení s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 342, 397, 698, 37/1, 418/6, 191, parc. č. 607/1, 1331/1, 3/11, 3/6, 402/101, 402/48, 402/53, 372/22, 402/37, 37/2, 55/1, 392/17, 390/10, 392/12 v katastrálním území Okříšky

Doručení veřejnou vyhláškou účastníkům řízení s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Okříšky č.p. 304, č.p. 442, č.p. 48, č.p. 28 a č.p. 225

dotčené správní úřady

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, IDDS: 6pub8mc

sídlo: Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

sídlo: Bráfova tř. č.p. 1247/11, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1


Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Pro vyvěšení na úřední desce včetně způsobu umožňujícímu dálkový přístup:

Úřad městysu Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

**Kabelové a venkovní
rozvody NN, VN**

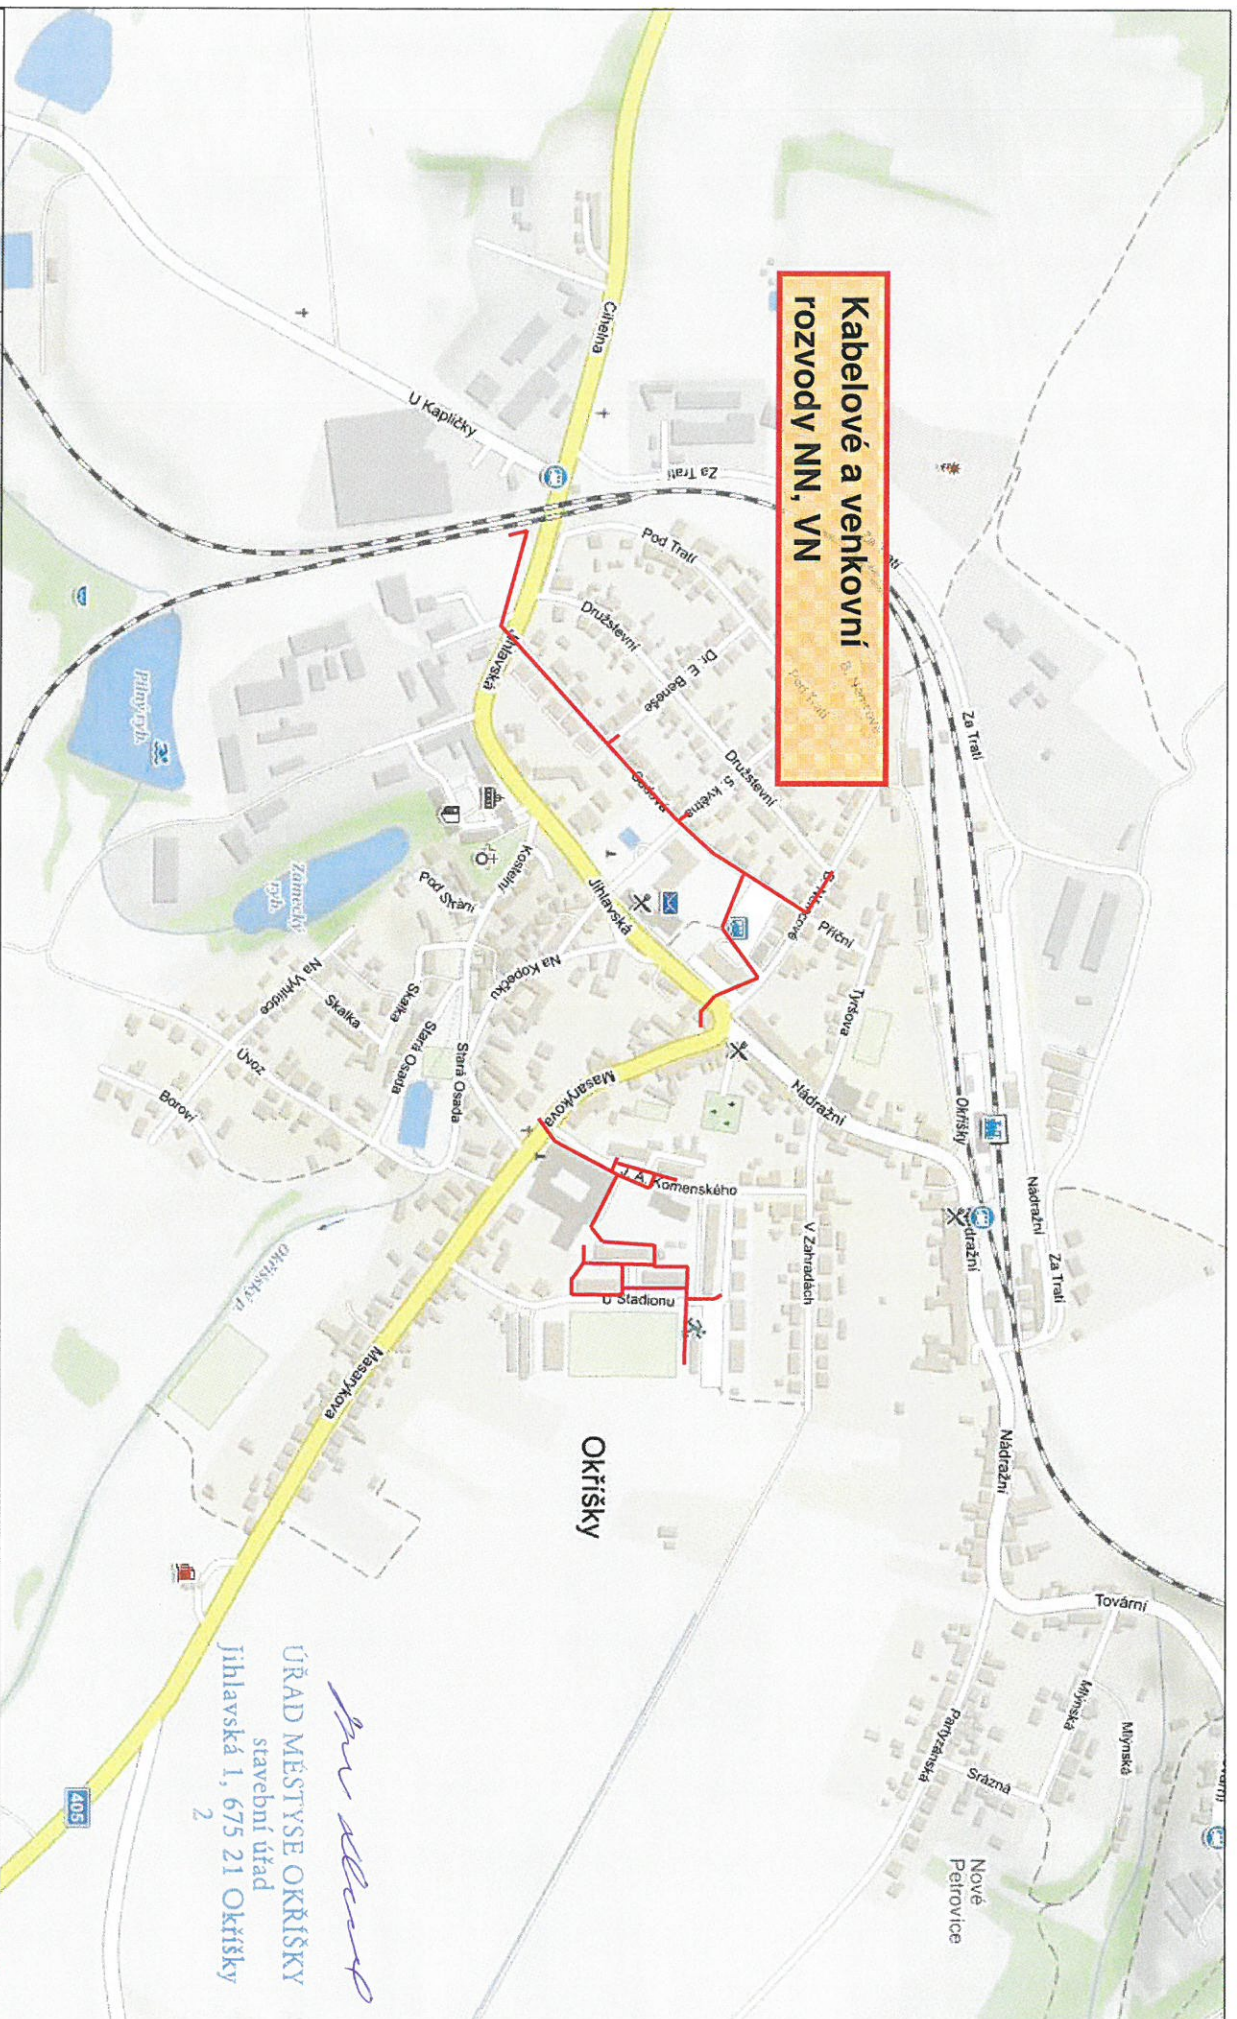

pro obec
ÚŘAD MĚSTYSE OKŘÍŠKY
stavební úřad
jihlavská 1, 675 21 Okříšky
2